


# Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C3 SA

**Kategorie**  
**C**

Tok:	Březnice	Název HP:	koryto Březnice za kapličkou OBC585815_01	ř.km:	14,98
Kraj:	Zlínský kraj	ORP:	Zlín	Obec:	Šarovy
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	celá obec Šarovy		
Výška dna [B.P.V. m.n.m dno = 225,30 m]			Čtení hlásného profilu: HP C3 SA je osazen ultrazvukovým bezkontaktním <b>hladinovým čidlem</b> s automatickým přenosem naměřených údajů na server dPP Šarovy		
			WGS84: 49.1502486N, 17.60915E		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			S - JTSK: -52 6041.27; -117 3078.68		
<b>bdělost</b>	<b>pohotovost</b>	<b>ohrožení</b>	Značení vodočetnou latí na PB		
<b>140</b>	<b>180</b>	<b>210</b>			

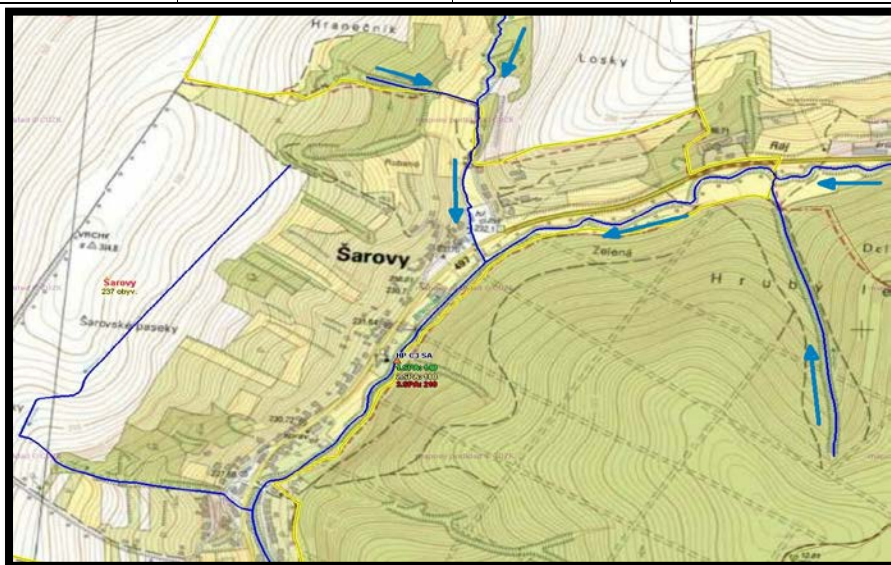

Legenda:



Směr toku  
řičky Březnice



Hladinové čidlo  
HP C3 SA  
koryto Březnice za kapličkou



Vlastník a provozovatel stanice: obec Šarovy, Šarovy 100,  
763 51 Bohuslavice u Zlína, tel.: 577 991 172  
[sarovy.cz](http://sarovy.cz)

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: server obce Šarovy, který je dále prostřednictvím webové aplikace dPP na svých stránkách zobrazuje občanům obce a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK obce Šarovy

Odkaz na web aplikaci: [sa.povodnoveplany.cz](http://sa.povodnoveplany.cz) článek Monitoring - Hladinoměry

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad JSDH HZS, která předává hlášení na OÚ Šarovy  
Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: OÚ Šarovy  
Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: OÚ Šarovy, ORP Zlín  
a dále: Bohuslavice u Zlína, Březolupy, HZS Zlín, ČHMÚ Brno, Správa VT Povodí Moravy s.p. - dispečink Brno